
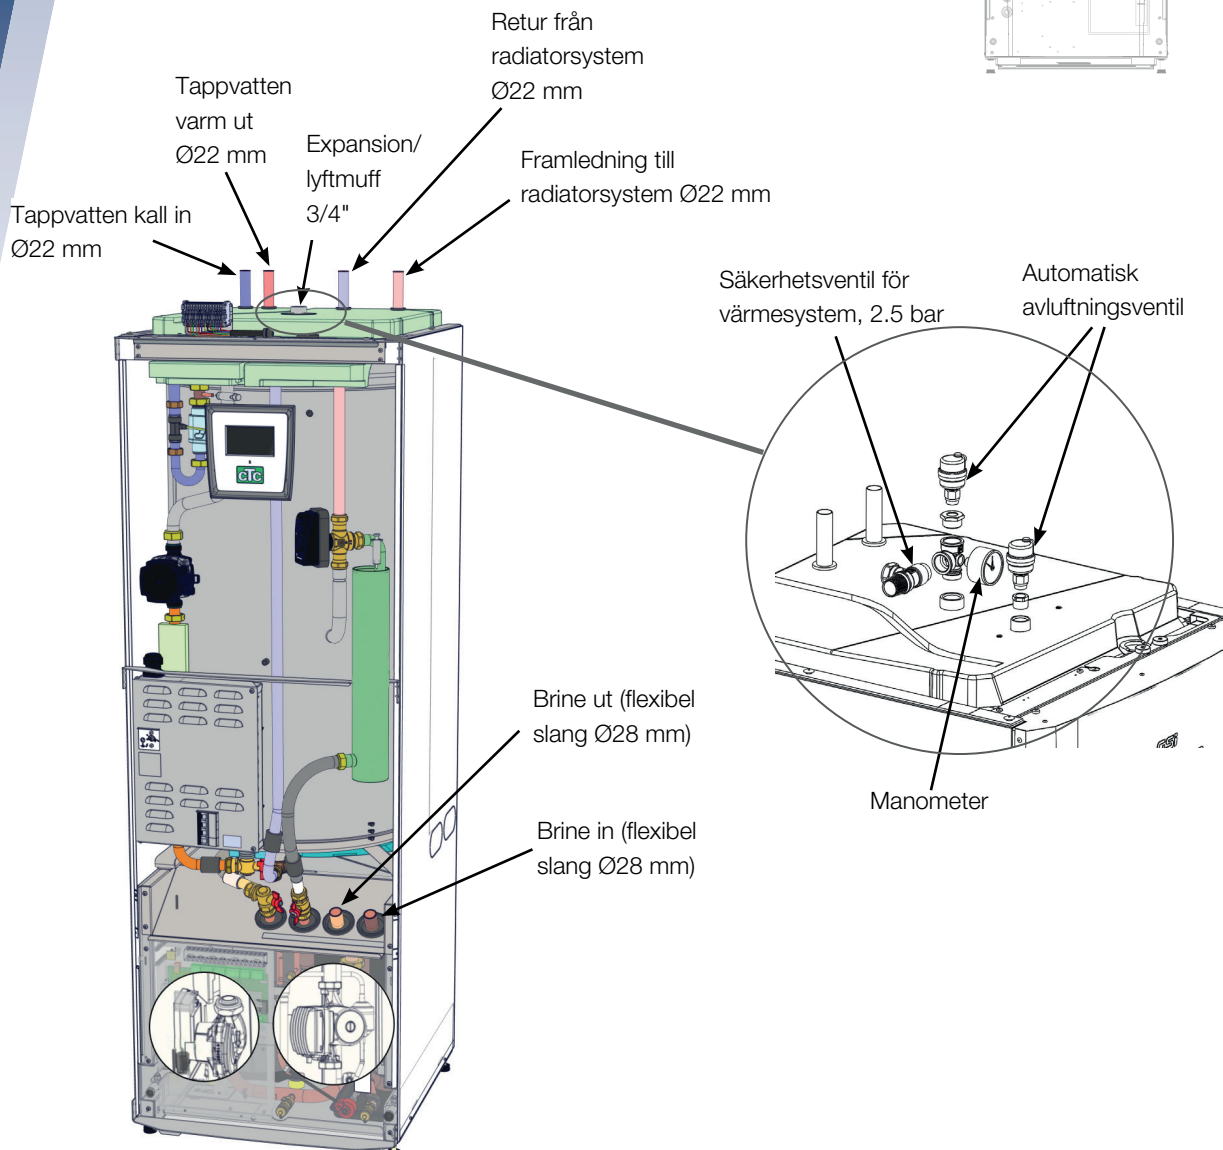
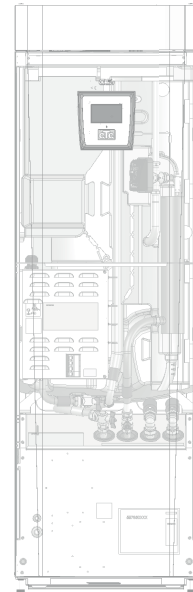


# Översikt grundinstallation VVS\*

## CTC GSi




Modulerande bergvärmepump



\*Denna översikt är endast ett hjälpmedel vid installation, alla säkerhetsföreskrifter samt installationsanvisningar i Installations- och skötselansvisning för produkt måste följas.

# Översikt grundinstallation EL\*


**CTC GSi**  
Modulerande bergvärmepump

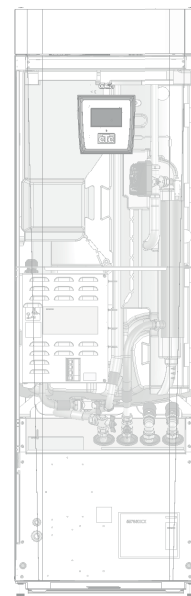

Matningskabel

Elanslutningen ska föregås av en allpolig brytare och en jordfelsbrytare i centralen. Anläggningen ska dimensioneras så att alla erforderliga regler och krav uppfylls, läs Installations- och skötselansvisning.

Anslutningsplint X2

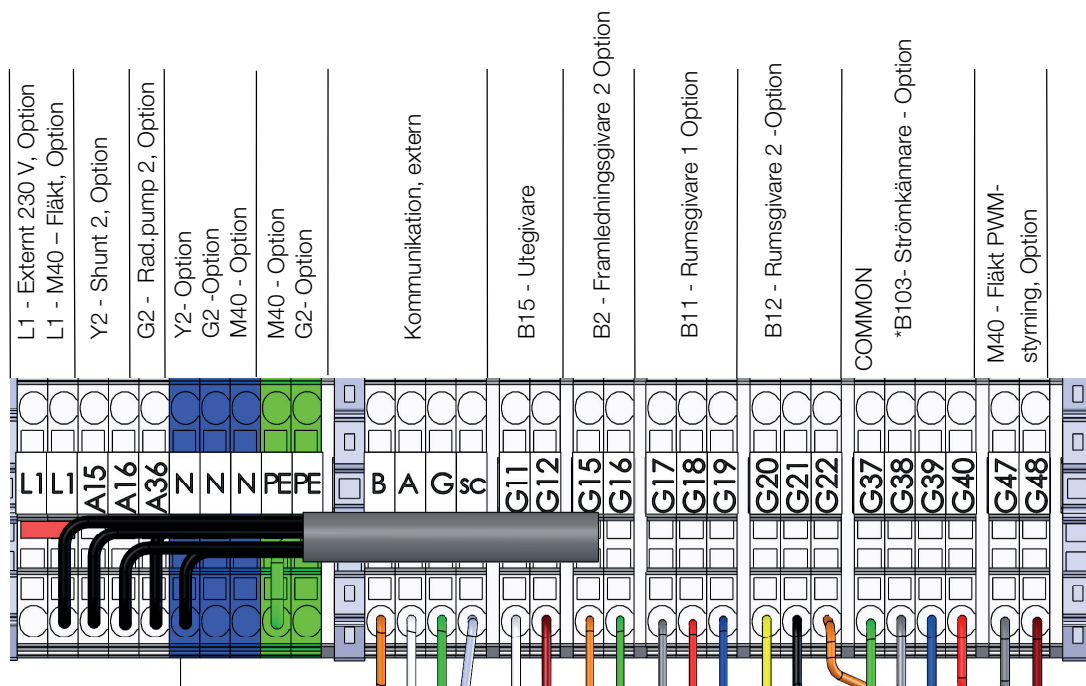

Anslutningsplint X2

\*Denna översikt är endast ett hjälpmedel vid installation, alla säkerhetsföreskrifter samt installationsanvisningar i installations- och skötselansvisning för produkt måste följas.